

Nr. si data intocmirii documentului

142/28.11.2024

Anexa nr. 6 (Legea nr. 59/2016)

**INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND
MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENTUL
IN CAZ DE ACCIDENT**

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidența Legii 59/2016:

- 1. Numele titularului activitatii si adresa completă a amplasamentului:**
 - 1.1. Numele sau denumirea comerciala a operatorului
SC YILDIZ CHEM SRL
 - 1.2. Adresa completa a amplasamentului
Comuna Oarja, Sat Ceausesti, str. Yildiz nr. 2, Judet Arges, cod postal 117545
Telefon: 0377.881.200, Fax: 0377.881.155
E-mail: info@yildizchem.ro

- 2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente**

Urmare a comunicarii nr. 27452/21.12.2021, primita de la Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, **SC YILDIZ CHEM SRL, punct de lucru Oarja**, se incadreaza in inventarul judetean/national cu **obiective SEVESO – NIVEL SUPERIOR**, ca urmare a prezentei pe amplasament a substantelor periculoase in cantitati mai mari si a prezentei unei capacitati de stocare mai mare decat cele relevante, conform prevederilor Legii 59/2016.

In conformitate cu prevederile legale, au fost intocmite si inaintate catre Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, respectiv Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arges, precum si Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Arges, urmatoarele documente:

- Notificarea de activitate cu nr. 209/08.12.2023, inregistrata la SRAPM cu nr. 26686/12.12.2023
- Raportul de Securitate care cuprinde si Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase (PPAM), precum si Analiza de Risc, inregistrate la SRAPM cu nr. 23564/03.10.2022.
- Planul de Urgenta Interna revizuit, cu nr. Yildiz Chem 28/15.02.2024, inregistrat la ISU Arges cu nr. 2016469/15.02.2024

În plus, operatorul face parte din grupul domino format din: OMV Petrom SA – Punct de lucru Arpechim Bradu (*operator chimic non-SEVESO*), SC OLTCHIM SA – Divizia Bradu, OMV Petrom SA – Punct de lucru Terminal Arpechim Bradu, SC YILDIZ ENTEGRE Oarja (*operator chimic non-SEVESO*), SC REPSAN ENERGY SRL Oarja (*operator chimic non-SEVESO*).

3. Explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Categoria de activitate a SC YILDIZ CHEM SRL, conform clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN:

- Cod CAEN 2052 – Fabricarea cleiurilor

Activitatea principala a Fabricii de Productie Adezivi apartinand SC YILDIZ CHEM SRL este obtinerea adezivilor, printr-un proces de productie automatizat. Adezivii obtinuti sunt necesari in cadrul proceselor tehnologice de obtinere a placilor aglomerate din lemn si a hartiei impregnate pentru inobilarea placilor din lemn din cadrul Fabricii de Productie MDF – SC YILDIZ ENTEGRE ROMANIA SA.

Adezivii sunt produsul unei reactii chimice dintre formaldehida si uree si/sau melamina si alti aditivi (substante acide si alcaline).

Adaugarea compusilor chimici pentru producerea adezivilor are loc prin amestecarea mecanica, in mod automat, in unitati de amestecare.

Pe langa halele cu instalatiile propriu-zise de productie, pe amplasamentul fabricii exista si hale de depozitare a substantelor chimice, retele de conducte, rezervoare de depozitare substante chimice (protejate prin cuve de retentie betonate), precum si cladiri cu diverse destinatii auxiliare (administratie, sala de mese, grupuri sanitare, control calitate, laborator, atelier, magazie tehnica, depozit de deseuri, grup electrogen diesel).

Echipamentului utilizat pentru securitatea instalatiilor

Sisteme de operare, urmarire si control ale procesului de fabricatie este automatizat. Operatiunile se executa automat de catre de catre PLC- Unitati Logice de Control Programabile (Programmable Logic Controller) amplasat in tabloul de comanda (camera de control), fiind monitorizati, permanent, toti parametrii de proces: temperatura de reactie, presiune, flux, pompe de alimentare. Sistemul computerizat, pe de o parte comanda si controleaza fiecare proces din instalatie, iar, pe de alta parte, inregistreaza continuu parametrii de proces intr-o baza de date centrala. Orice abatere de la parametrii standard de proces conduce la oprirea in siguranta a instalatiilor.

Pe traseele tehnologice in care se vehiculeaza substante periculoase (metanol, formaldehida) sunt montate robinete de siguranta tip ON/OFF (inchidere rapida) si ventile de reglare a debitelor automate si cu posibilitati de interventie manuala.

Rezervoarele de metanol sunt amplasate in cuva de retentie 572 mp prevazuta cu zid despartitor de 0.8 m intre rezervoarele de metanol – cu rol de limitare a extinderii suprafetei incendiate sau expusa evaporarii. Cuvele de retentie in care sunt amplasate rezervoarele de metanol sunt prevazute cu detectori de vapori si flacara si instalatie de stingere cu generatoare fixe si tunuri de apa si spuma. Rezervoarele de metanol sunt, inertizate cu azot, prevazute cu inele de racire cu apa, sistem de inundare cu spuma antialcolica, sisteme de detectie a vaporilor de metanol si senzori de presiuni, supape de siguranta, echipamente pentru indicarea nivelului minim/maxim, acestea sunt, de asemenea, conectate la sistemul de exhaustare cu dirijarea vaporilor catre scrubber/tratare si evacuare la cos.

Rampa auto este amplasata pe suprafata betonata prevazuta cu rigola de colectare a eventualelor scurgeri, si instalatie fixa de racire cu apa pulverizata. De asemenea, aceasta este prevazuta cu detectori de vapori si flacara si zid de protectie din beton fata de depozitul de metanol.

Rezervoarele de formaldehida si acid formic sunt amplasate in cuva de retentie 358 mp cu h=2 m, si prevazute cu indicatoare de nivel analogice si senzor de vapori.

Operatorul economic SC YILDIZ CHEM SRL este incadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizeaza si depoziteaza substante periculoase necesare in activitatea de productie a adezivilor:

- Aprovizionarea, stocarea si utilizarea metanolului ca materie prima pentru obtinerea formalhidei,
- Stocarea temporara a formalhidei, in rezervoare, inaintea utilizarii in instalatia de obtinere a adezivilor.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1 din Legea 59/2016, denumirile generice ori categoria generală de pericolozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase

Nr. crt.	Substantele periculoase utilizate pe amplasament	Starea de agregare	Fraze de pericol / Categoria de pericol
1	METANOL	Lichid	H225: lichid si vapori foarte inflamabili H301: toxic in caz de inghitire H311: toxic in contact cu pielea H331: toxic in caz de inhalare H370: provoaca leziuni ale organelor
2	SOLUTIE DE FORMALDEHIDA 37-40%	Lichid	H301: toxic in caz de inghitire H311: toxic in contact cu pielea H314: provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H317: poate provoca o reactie alergica a pielii H331: toxic prin inhalare

			H341: susceptibil de a provoca anomalii genetice H350: poate provoca cancer
3	ACID FORMIC 85%	Lichid	H302: nociv în caz de înghițire H314: provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor H318: provoacă leziuni oculare grave H331: toxic în caz de inhalare
4	DIETILEN GLICOL	Lichid	H302: nociv in caz de inghitire
5	AGENT DE RACIRE (AMESTEC DE SARURI: AZOTAT DE SODIU-875 Kg, AZOTAT DE POTASIU-6625 Kg AZOTIT DE SODIU-5000 Kg) – in reactorul de oxidare metanol, in circuit inchis	Solid	H272: poate agrava un incendiu; oxidant H220: a se pastra/depozita departe de imbracaminte/materiale combustibile H301: toxic in caz de inghitire H319: provoaca o iritare grava a ochilor H400: foarte toxic pentru mediul acvatic
6	HIDROXID DE SODIU	LICHID	H314: provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H290: poate fi coroziv pentru metale
7	RASINA UREO-FORMALDEHIDICA 45% (UF)	SOLID	H317: poate provoca o reactie alergica a pielii
8	RASINA MELAMIN-UREO-FROMALDEHIDICA (MUF)	SOLID	H317: poate provoca o reactie alergica a pielii
9	RASINA DE IMPREGNARE UREO-FORMALDEHIDICA (EUF)	SOLID	H317: poate provoca o reactie alergica a pielii
10	RASINA MELAMIN-FROMALDEHIDICA (MF)	SOLID	H317: poate provoca o reactie alergica a pielii

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic

In caz de accident major, (ex.: incendiu, explozie, dispersie toxica etc.), amplasamentul SC YILDIZ CHEM SRL este dotat, pentru alarmare publica, cu sirene.

Aceste dispozitive se conecteaza automat, instantaneu, concomitant cu instalatia de stingere incendiu.

In acest scop, ATENTIE la:

- ✓ *Sunetul sirenei de alarmare publica (**ALARMARE LA DEZASTRE** – 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele; **INCETAREA ALARMEI** – un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute)*

In plus, operatorul anunta autoritatile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016:

- ✚ Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arges
- ✚ Agentia pentru Protectia Mediului Arges
- ✚ Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu
- ✚ Institutiile publice cu atributii stabilite in Planul de urgenta externa
- ✚ Operatorii economici invecinati

Pentru evitarea accidentarii/intoxicarii, persoanele aflate in zona de risc trebuie sa respecte urmatoarele indicatii:

a) In caz de emisii majore (dispersii toxice):

- Indepartati-va de locul accidentului
- Nu stati in aer liber, pentru a evita inhalarea de substanta toxica
- Adapostiti-va, urgent, in interiorul unei cladiri
- Inchideti, urgent, ferestrele si usile
- Ajutati, daca este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitati si persoanele in varsta
- Deconectati aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spatial in care va aflati sau din autoturism
- Tineti o batista umeda in dreptul nasului si gurii

- In cazul problemelor de sanatate aparute ulterior, consultati medicul.

b) In caz de incendiu sau explozii:

- Indepartati-va de locul accidentului
- Nu stati pe directia deplasarii curenților de aer ce poarta cu ei produsi de ardere. Daca este cazul, protejati caile respiratoria tinand o batista umeda in dreptul nasului si gurii si parasiti urgent zona
- Parasiti constructia in care va aflati daca este afectata de accident. In cazul in care se poate ramane in constructive, deconectati aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spatial in care va aflati
- Ajutati, daca este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitati si persoanele in varsta



6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidentialitate stabilite potrivit legii)

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de catre autoritatile competente	Autoritatile participante	Tematica inspectiei
1	Raport de Inspectie nr. 2020294/15PS/09.10.2024	I.S.U. "Cpt. Puica Nicolae" al judetului Arges GNM - Comisariatul Judetean Arges	Verificarea Sistemului de Management al Securitatii adoptat de operatorul economic Control operational Managementul schimbarilor / modificarilor din cadrul SMS

Persoane de contact:

- ❖ Ilaria Macaneata, Responsabil Managementul Securității, Tel: +40 737 487 080
- ❖ Liliana Margarit, Responsabil Protecția Mediului, Tel: +40 799 207 311
- ❖ Marian Dragut, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Tel: +40 724 018 783

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22 din Legea 59/2016 (Accesul la informații și confidențialitatea)

Informatii detaliate, sub rezerva dispozitiilor art. 22 din Legea 59/2016, pot fi obtinute, la cerere, la sediul societatii SC YILDIZ CHEM SRL, Judetul Arges, comuna Oarja, sat Ceausesti, str. Yildiz nr.2.

Persoane de contact:

- ❖ Ilaria Macaneata, Responsabil Managementul Securității, Tel: +40 737 487 080
- ❖ Liliana Margarit, Responsabil Protecția Mediului, Tel: +40 799 207 311
- ❖ Marian Dragut, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Tel: +40 724 018 783

Si la sediul: SRAPM Arges: tel. 0248 213 099, email: office@apmag.anpm.ro

GNM-CJ Arges: tel. 0248 213 049, email: cjarges@gnm.ro

ISU "Cpt. Puica Nicolae" Arges: tel. 0248 217 400, email: rel.pub@isuarges.ro

PARTEA 2

Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus față de informațiile menționate în Partea 1:

1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului, și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora

Vecinatatile Fabricii de adezivi, precum si distantele fata de acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Vecinatati	Distanța aproximativă și direcția față de amplasament
Drum proprietate privata al OMV Petrom SA – Arpechim,, canal Dambovnic	300 m E
Fabrica de productie MDF – SC YILDIZ ENTEGRE SA	200 m V
Statia electrica 220 kV/110kV/20kV Pitesti Sud, pe teritoriul administrativ al comunei Bradu	75 m NV
Zona industrială OMV Petrom SA – Arpechim	370 m NV
Sonda Bradu 1243, apartinand OMV Petrom SA	15 m NV
Zona rezidentiala (cea mai apropiata casa – pe str. Noua, comuna Oarja)	980 m SSE
Scoala / gradinita Oarja	2,7 Km SE
Ape de suprafata – raul Neajlov	900 m S
Situl Natura 2000 ROSPA0062 "Lacurile de acumulare de pe Arges", avand o suprafata de aproximativ 2,291 ha	2,7 Km NE
Zone agricole	Adiacent N, E, S


Conform calculelor aferente scenariilor de accidente majore din cadrul Analizei de Risc din Raportul de Securitate pentru Fabrica de productie adezivi SC YILDIZ CHEM SRL, rezulta ca evenimentul cel mai probabil, dar cu frecventa foarte redusa (de 10^{-6}) il reprezinta scenariul de "Pool fire" (incendiu pe "balta" de metanol in cuva), intrucat perna



de azot din interiorul rezervorului care asigura atat o inertizare permanenta, cat si o suprapresiune, impiedica intrarea de aer, impiedicand, astfel, aprinderea vaporilor din interiorul rezervorului cu producerea unui incendiu si exclude explozia interioara, neputand fi atinsa valoarea limita de explozie, neexistand aer (oxigen).

Un alt eveniment ce poate avea loc este scaparea in atmosfera de vapori sau lichid de metanol fara aprindere, dar cu formarea unui nor toxic, ce poate afecta numai personalul operator din zona.



De asemenea, scaparea in atmosfera de vapori de formaldehida, poate avea consecinte mai grave pentru personalul operator, iar daca sunt conditii atmosferice vitrege, poate afecta si salariatii de la fabrica vecina – SC YILDIZ ENTEGRE ROMANIA SA, desi aceasta se afla la o distanta de peste 100 m.


Prezentam, mai jos, scenariile de accident major ale caror efecte se pot manifesta in exteriorul amplasamentului, pe o zona cu destinatie de teren agricol, neafectand persoane, cladiri sau constructii:

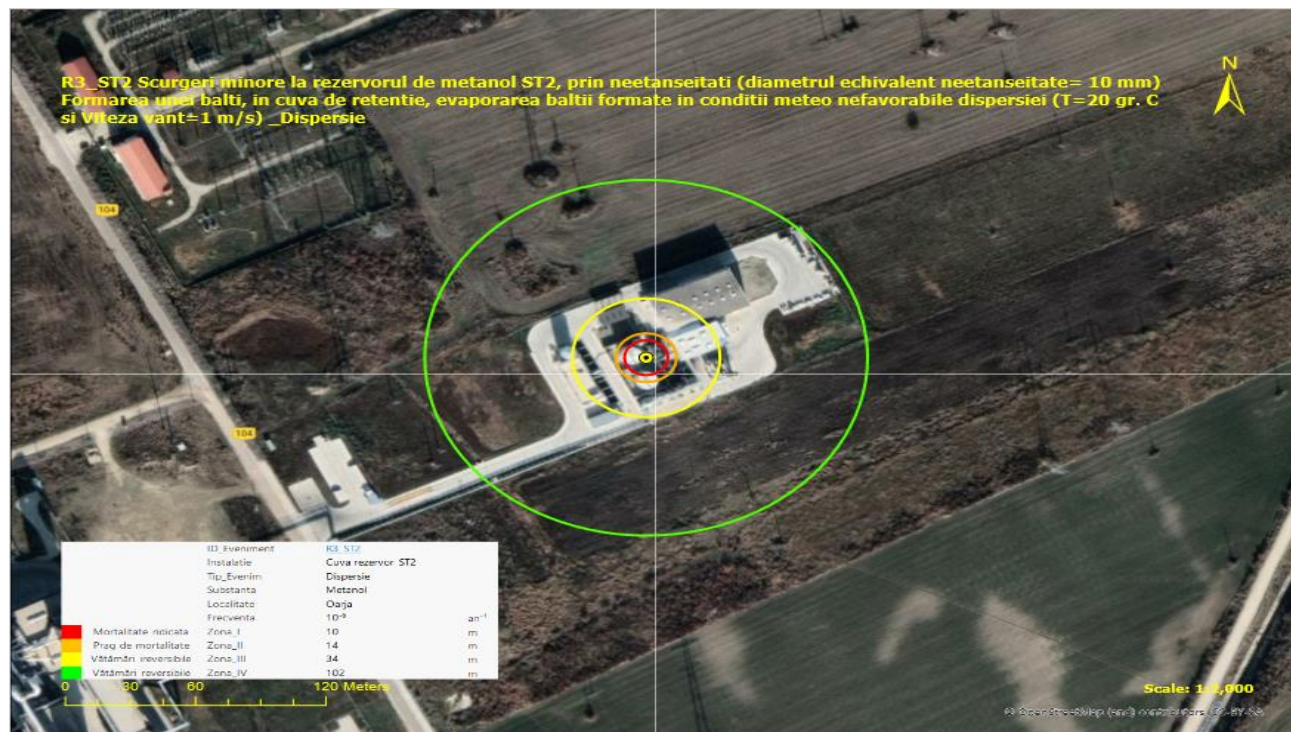

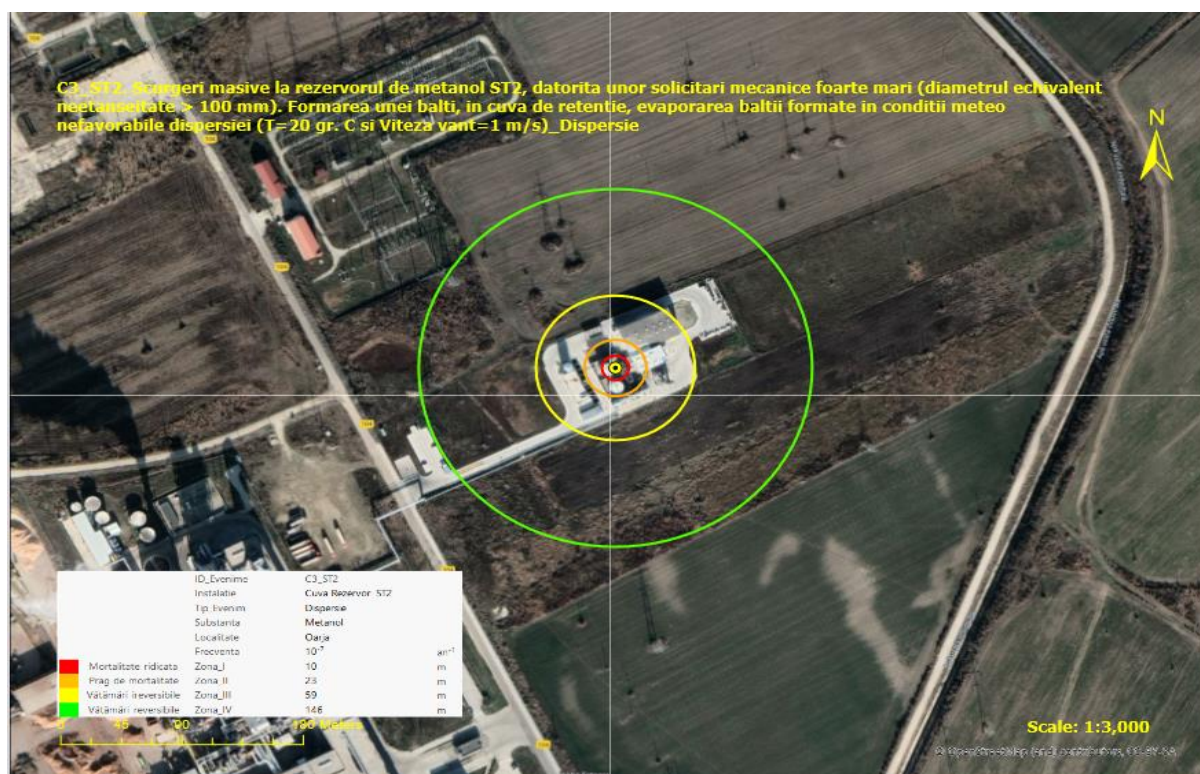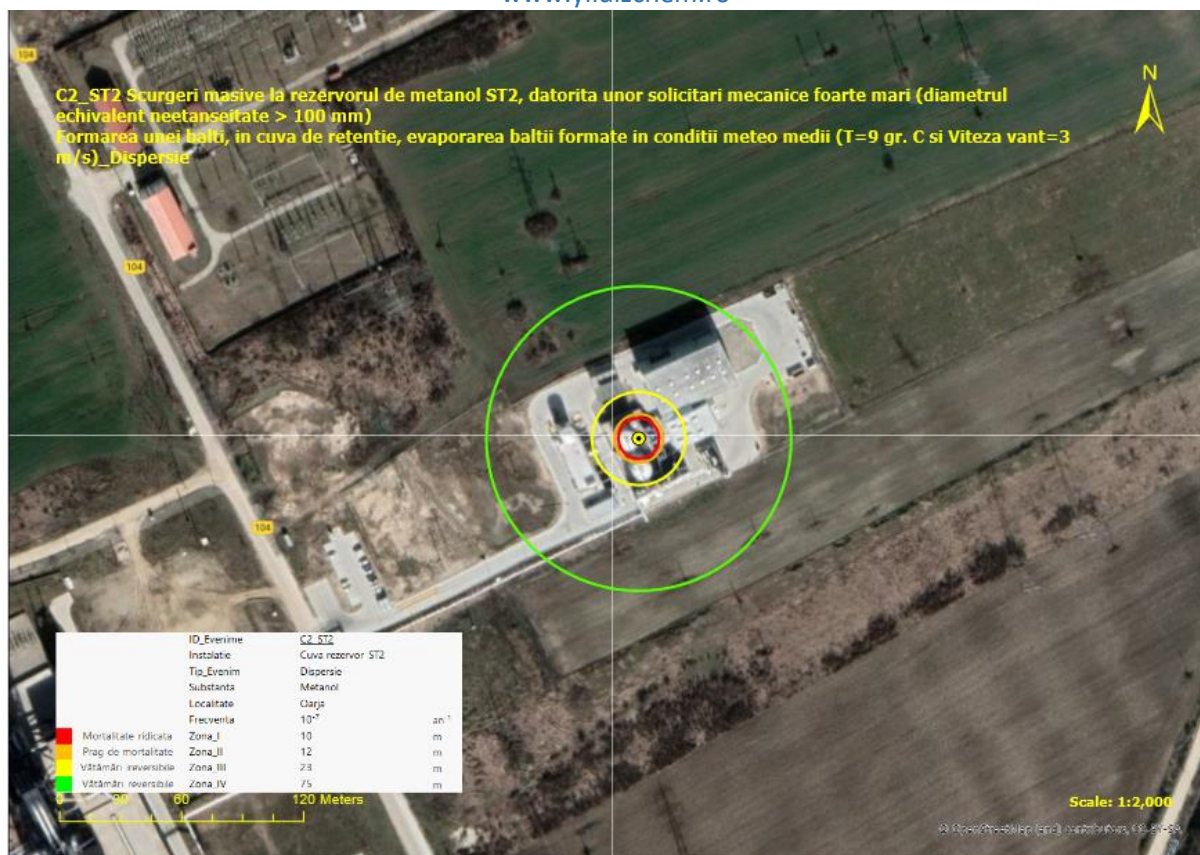



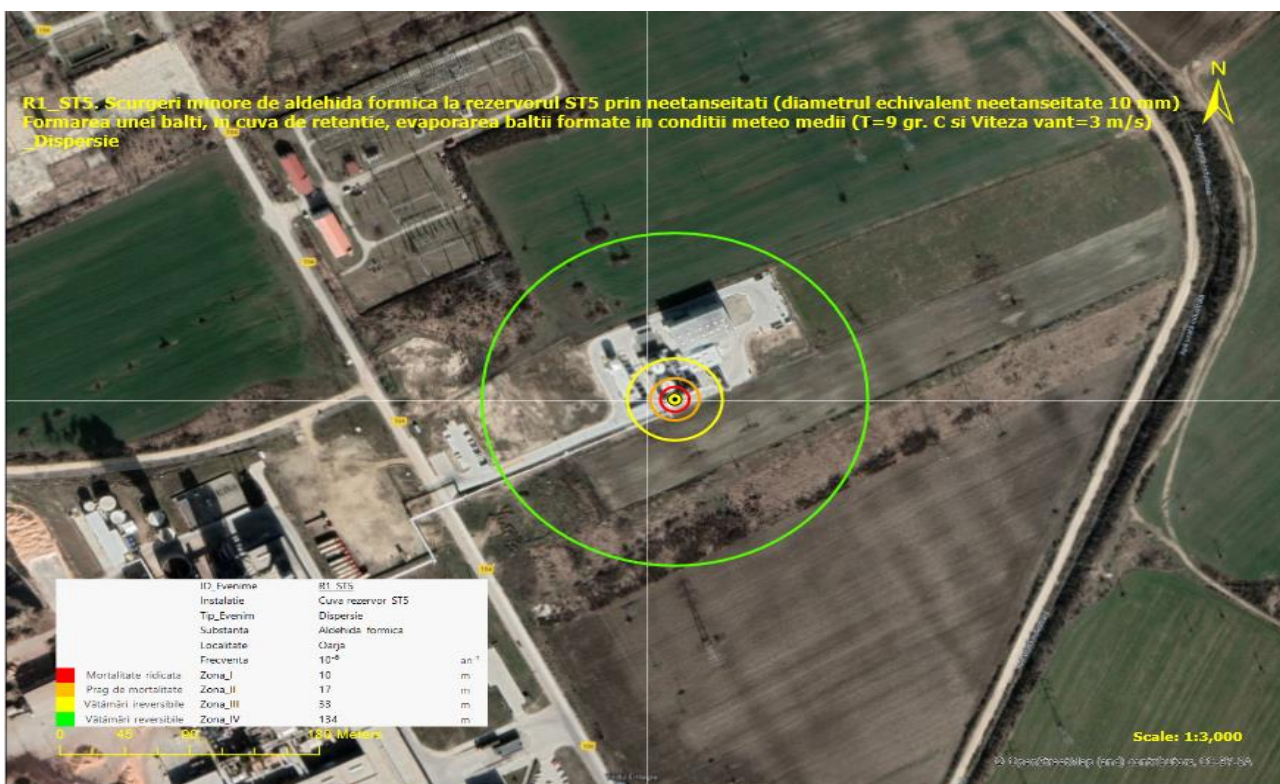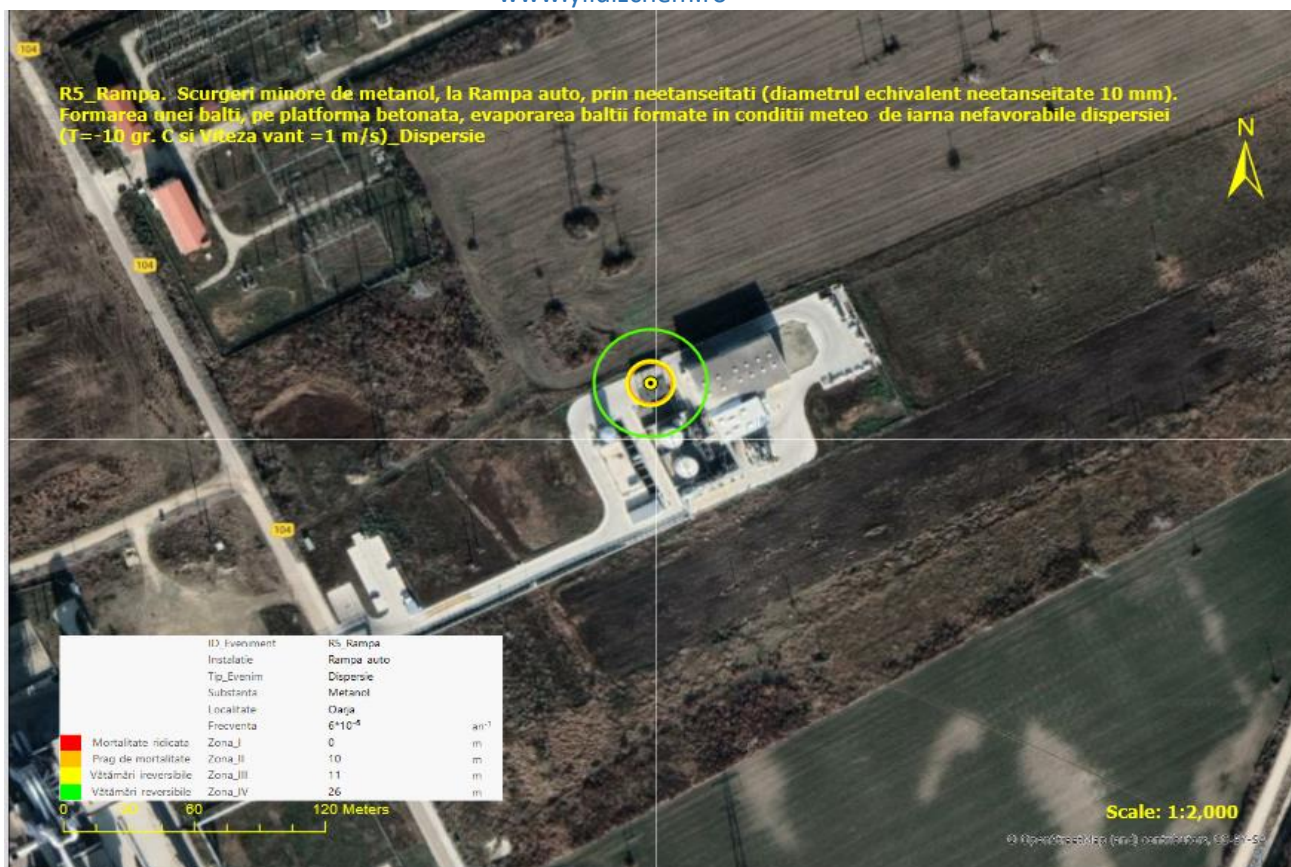

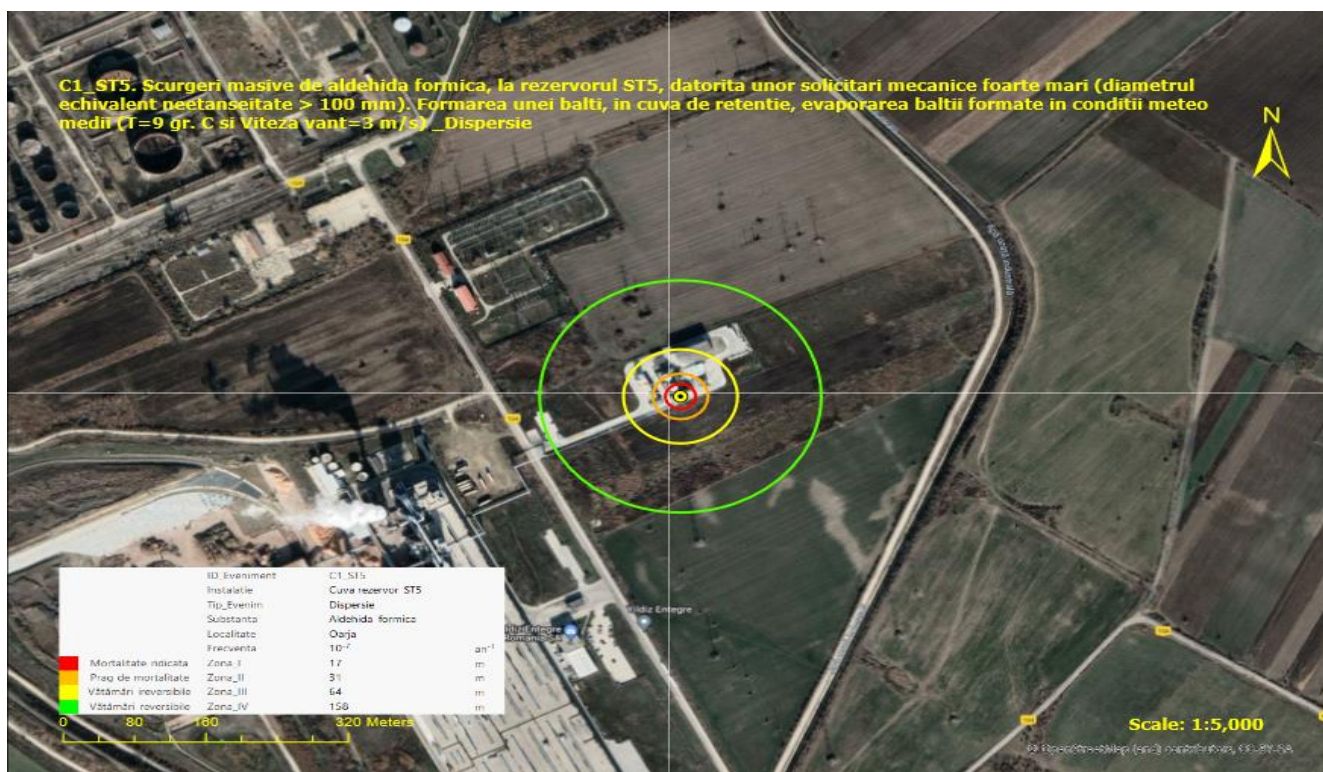






De asemenea, prezentam si graficele cu scenariile de accident cu impact si asupra exteriorului amplasamentului, ale caror efecte s-ar putea resimti la distante cuprinse intre 234 si 463 m. In aceste scenarii, in conditii meteo nefavorabile (vant puternic) s-ar putea produce dispersia de vapori de metanol sau de formaldehida), fara a afecta zona rezidentiala sau raul Neajlov, aflate la distante de peste 900 m.

Redam, mai jos, graficele cu aceste scenarii de accident cu efect in afara amplasamentului, dar a caror frecventa este de 0.00001 – 0.0000001 / an, adica aproape imposibile:





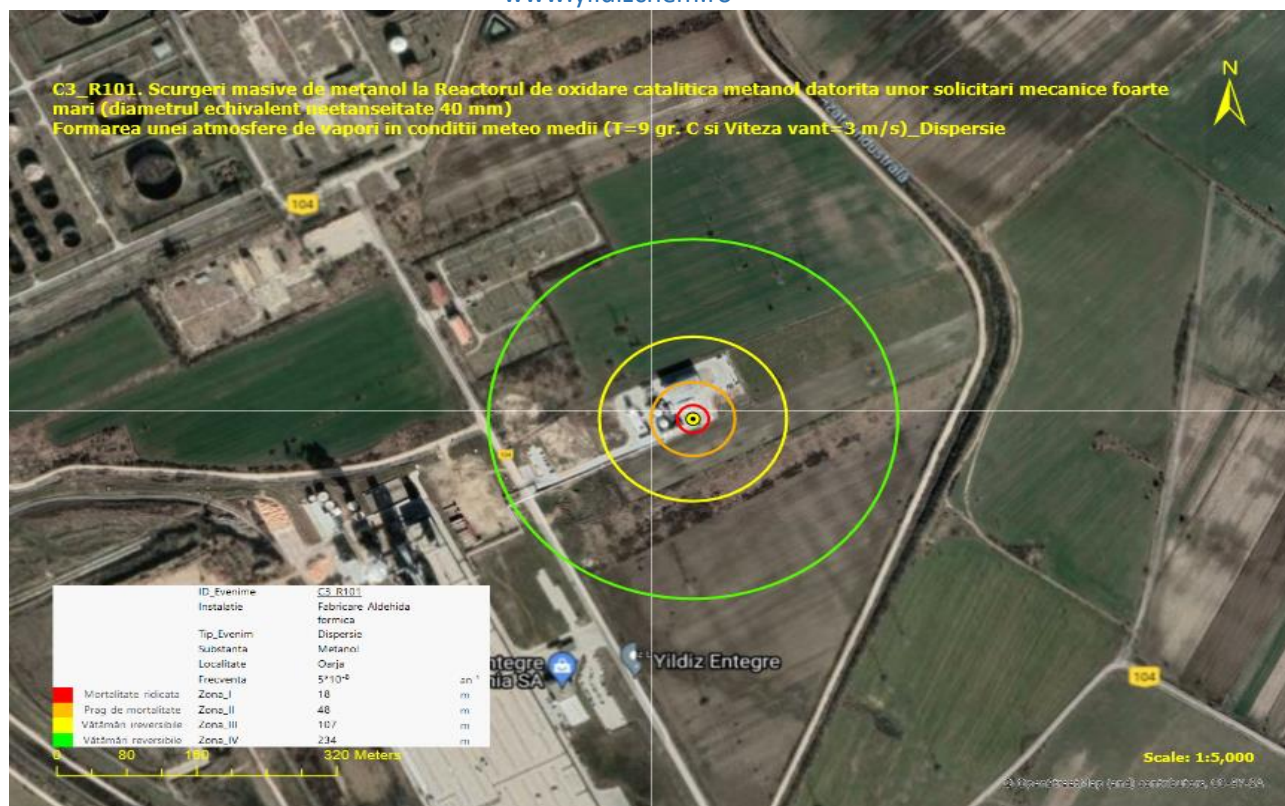

Descrierea echipamentului instalat în cadrul amplasamentului pentru limitarea consecințelor accidentelor majore pentru sănătatea umană și mediu

Pentru limitarea consecințelor unui accident major, pe amplasament au fost instalate următoarele echipamente și construcții:

- Rezervor apă pentru incendiu 350 mc;
- Instalatie de preparare agent spumant de stingere;
- Retea de hidranți exteriori de tip inelar;
- 2 grupuri de pompare astfel:

* un grup de pompare cu o pompa principală de 54 mc/ h și una de rezervă de 54 mc/h, cu refulare în rețeaua de hidranți exteriori, interiori și pentru preparare spumă cu presiune pe refulare de 10 bari și cu o pompa pilot de menținere permanentă a presiunii

* un al doilea grup cu 3 pompe din care 2 principale cu pornire în cascada a câte 90 mc/h și o pompa de rezervă de 90 mc/ h mc cu trimiterea apei cu presiune de 8 bari spre instalațiile de răcire de la rezervoare și rampa auto;

- Pentru alimentarea de rezervă cu energie electrică a electropompelor de la instalațiile cu rol de securitate la incendiu - un grup electrogen 150 KVA;

- Tunuri cu apă și spumă de tip SKUM sau TFAX 3000, care pot acționa cu jet compact sau de tip perdea;

- Cate 2 deversoare de spumă în interiorul fiecărui rezervor de metanol, alimentate din camera de producere spumă;

- Pentru răcirea rezervoarelor de metanol și a cisternelor auto stationate în rampa de descarcare metanol – instalatie de stropire cu apă pulverizată;

- Pentru prevenirea formării de vapori inflamabili, în interiorul rezervoarelor de metanol există câte o instalatie independentă pentru fiecare rezervor, având ca agent de inertizare IG – 100 (azot).

Un posibil accident ar putea afecta personalul de exploatare al instalației industriale, mediul înconjurător și bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

- Intoxicări în caz de ingestie metanol, formaldehidă
- Intoxicare cu vapori toxici în cazul unor scurgeri sau emisii de formaldehidă sau metanol
- Ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia

- Lovire cauzata de suflul exploziei sau prabusirii elementelor de constructie sau echipamentelor tehnologice

Impactul asupra mediului ar consta in:

- Contaminare sol/vegetatie, retelei de canalizare, panzei de apa freatica, in caz de scurgeri de metanol
- Poluare aer cu gaze de ardere rezultate in urma unui eventual incendiu
- Poluare aer cu vapori de metanol si/sau formaldehida

Pentru prevenirea si inlaturarea efectelor accidentelor in care sunt implicate substante periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de masuri tehnice si organizatorice, dintre care mentionam:

- Utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9001/14001
- Selectionarea si pregatirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros
- Se organizeaza cursuri de acordare prim-ajutor
- Se organizeaza cursuri de servant pompier
- Planul de Urgenta Interna (PUI) este elaborat
- Exista sisteme automate de stingere incendii/de detectie eliberari de substante/de etansare in caz de scapari accidentale
- Controlul procesului tehnologic se realizeaza utilizand un sistem complex, condus cu o interfata computerizata, cuplata la un sistem de alarmare si la un sistem de oprire automata a functionarii in mentinerea echipamentelor si a dotarilor de securitate in parametrii prescrisi
- Exista un program de mentenanta preventiva si corectiva, astfel realizandu-se, la timp si in mod exigent, activitatile de intretinere si reparatii.

Probabilitatea de aparitie a accidentului in care sunt implicate substante periculoase este foarte mica, fiind posibil sa nu apara niciodata pe intreaga durata de functionare a unei instalatii, a unui utilaj, dar nu este neglijabila si personalul fabricii este pregatit astfel incat, in orice moment, sa intervina, cu un timp de reactie foarte scurt, astfel incat impactul asupra mediului si al oamenilor sa fie limitat si minimizat.

2. Confirmarea faptului că operatorul (titularul activitatii) are obligația de a lua măsuri adecvate în cadrul amplasamentului, în special menținerea legăturii cu

serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimaliza efectele acestora

SC YILDIZ CHEM SRL confirma ca a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate in cadrul amplasamentului, atat pentru operarea in siguranta a instalatiilor, prin utilizarea normelor si standardelor international, BAT/BREF, auditare periodica, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit „Planul de Urgență Internă” în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul „Raportului de Securitate”, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus, sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului.

De asemenea, SC YILDIZ CHEM SRL are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident.

Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

- Ilaria Macaneata – Responsabil Managementul Securitatii, Tel.: +40 737 487 080
- Liliana Margarit – Responsabil Protectia Mediului, Tel.: +40 799 207 311
- ❖ Marian Dragut, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Tel: +40 724 018 783

3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

Respectati si urmati toate instructiunile si raspundeti la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident.

Informatii cu privire la Planul de Urgenta Externa se regasesc pe site-ul ISU Arges, la urmatorul link: http://www.isuarges.ro/SEVESO_2020/

Planul de Urgenta Externa pentru acest amplasament se poate consulta si la sediul ISU Arges , din Strada Marasesi nr. 1, Pitesti, Judetul Arges, tel. 0248 217 400, e-mail: rel.pub@isuarges.ro

4. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

Amplasamentul NU se afla in apropierea teritoriului unui alt stat membru, astfel incat NU exista posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere in conformitate cu Conventia Comisiei Economice a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

Informatii suplimentare se pot gasi pe site-ul ISU "Cpt. Puica Nicolae" al Judetului Arges.

DIRECTOR GENERAL - SC YILDIZ CHEM SRL

Mustafa KORKMAZ



Responsabil Managementul Securitatii

Ilaria MACANEATA

Responsabil Protectia Mediului

Liliana MARGARIT

Sef Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta

Marian DRAGUT